


Qeshm
Voltage

شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

مجموعه آموزشی مکاترونیک کیفی

(QV-MEC-K01)

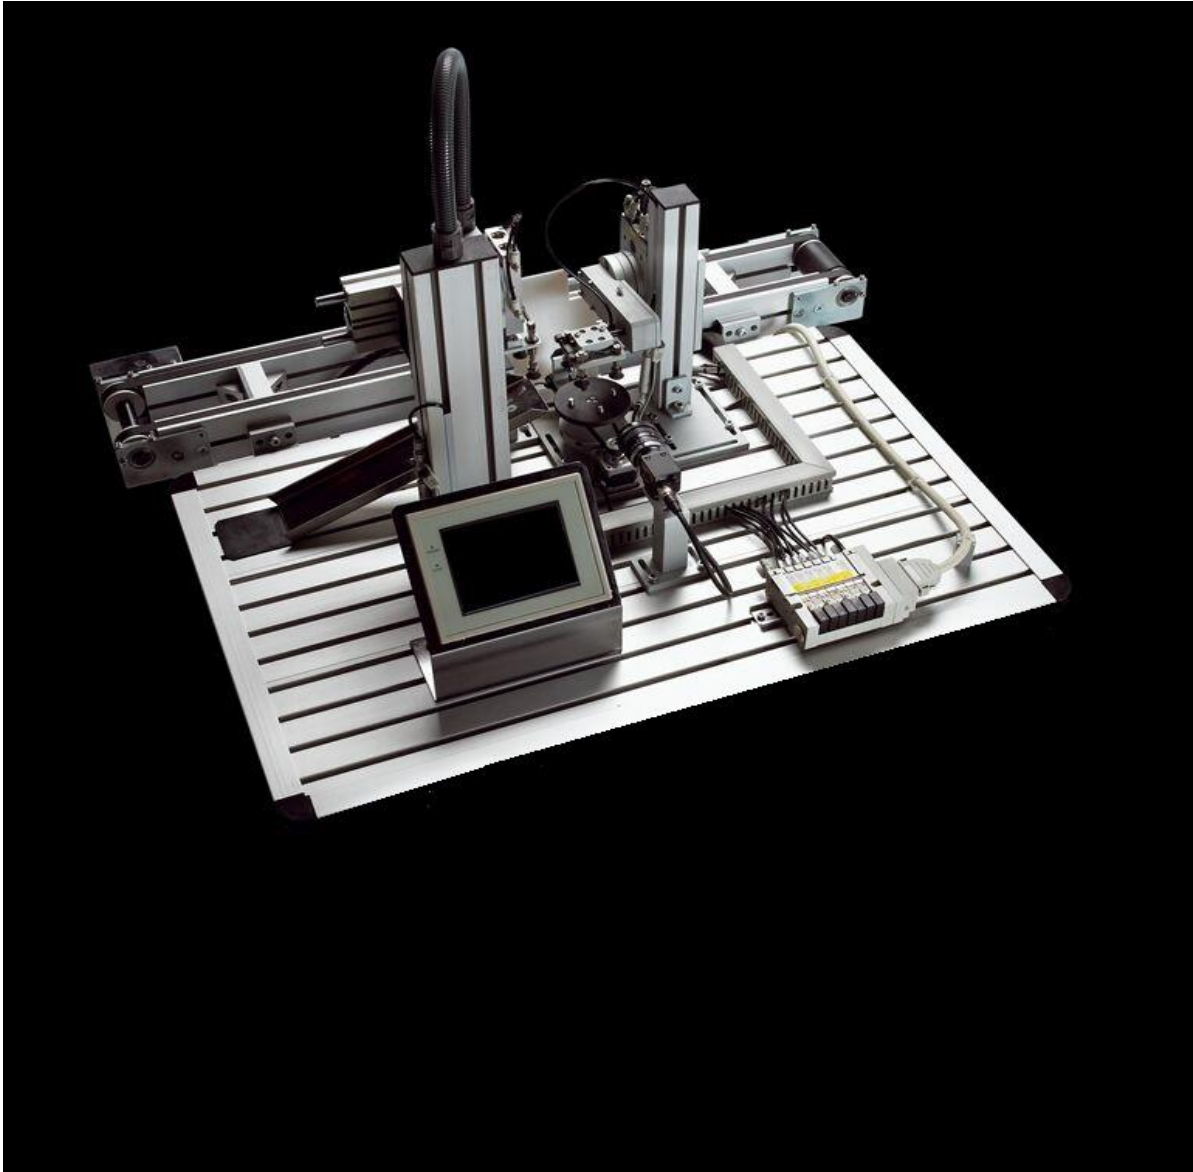

- شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی مکترونیک به شرح ذیل میباشد:
- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل 25 مترمربع به دور از و سیمها و کابلهاي فشار قوي و با دماي حداکثر 55 درجه
 - 220VAC وجود برق تک فاز
 - وجود یک دستگاه کامپیوتر
 - وجود یک عدد پمپ باد 10 بار

نصب و راه اندازی و نگهداری مجموعه آموزشی در شرایط ذیل پیشنهاد نمی شود:

- *Out door* محیط
- محیط با رطوبت بالا
- محیط با دمای بالا □
- محیط با نویز پذیری بالا و برق فشار قوی