


# Qeshm Voltage

مجموعه آموزشی  
الکتروپنوماتیک  
**QV-PNTA**

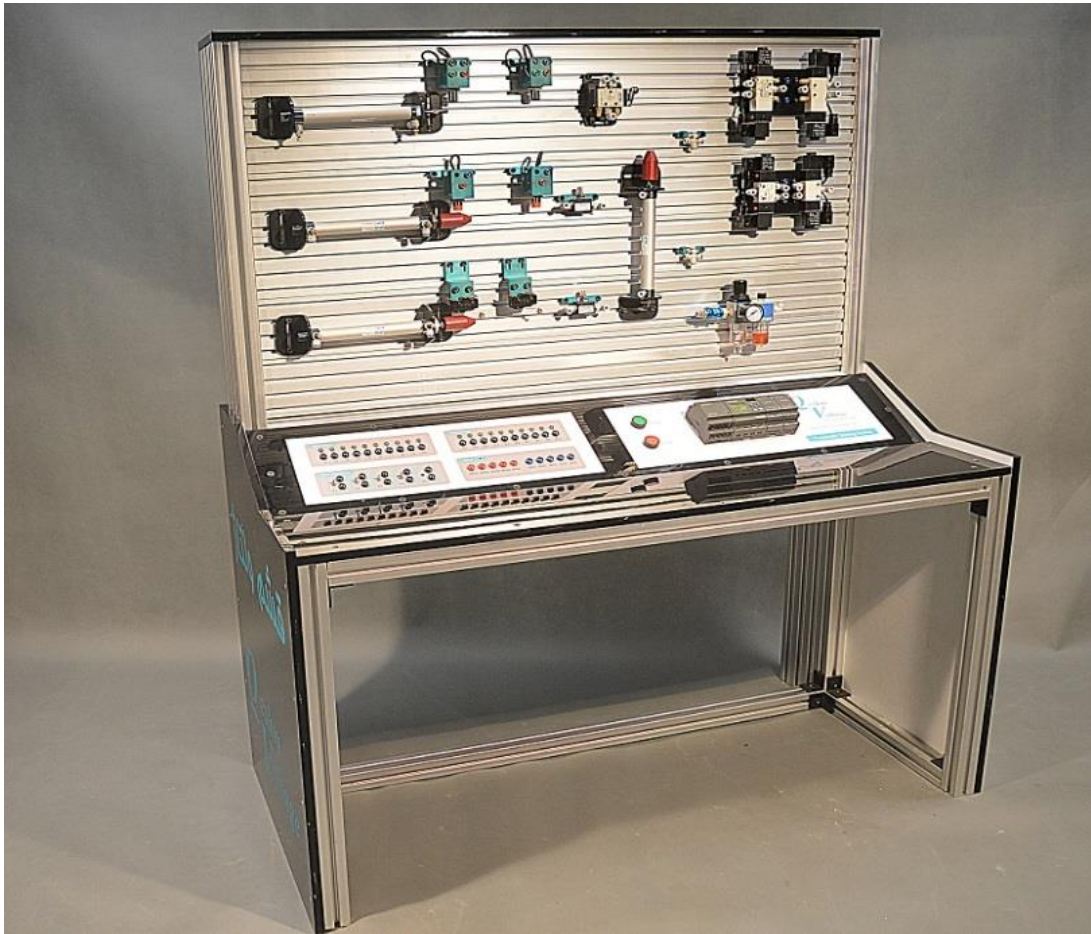

شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی الکتروپنوماتیک به شرح ذیل میباشد:

#### ▪ محل استقرار

دستگاه **QV-PNTA** قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه های برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می بایست در محیط **Indoor** با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع با سطح مسطح و کاملاً تراز و به دور از کابلهای فشار قوی مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

#### ▪ دمای محیط

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.

#### ▪ رطوبت هوا

رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۶۰ درصد می باشد.